

SMART LINE : VARIANT 5




فانکشن‌های کنترلی و حفاظتی استفاده شده (The implemented protection & control functions) :

Protection functions	IEC	ANSI	Variant 5
Three-phase instantaneous overcurrent protection	$I >>>$	50	X
Three-phase time overcurrent protection	$I >, I >>$	51	X
Residual instantaneous overcurrent protection	$I_0 >>>$	50N	X
Residual time overcurrent protection	$I_0 >, I_0 >>$	51N	X
Negative sequence overcurrent protection	$I_2 >$	46	X
Thermal protection	$T >$	49	X
Transformer differential	$3I_0 T >$	87T	2w
Restricted earth fault	REF	87N	X
Inrush detection	$I_{2h} >$	68	X
Current unbalance protection		60	X
Breaker failure protection	CBFP	50BF	X

ستون " INST " شامل تعداد بلوک فانکشن‌های از پیش پیکربندی شده در پیکربندی کارخانه است . این تعداد می‌تواند با توجه به نیاز کاربر تغییر پیدا کند .

بلوک دیاگرام فانکشن‌ها (Function block diagram) :

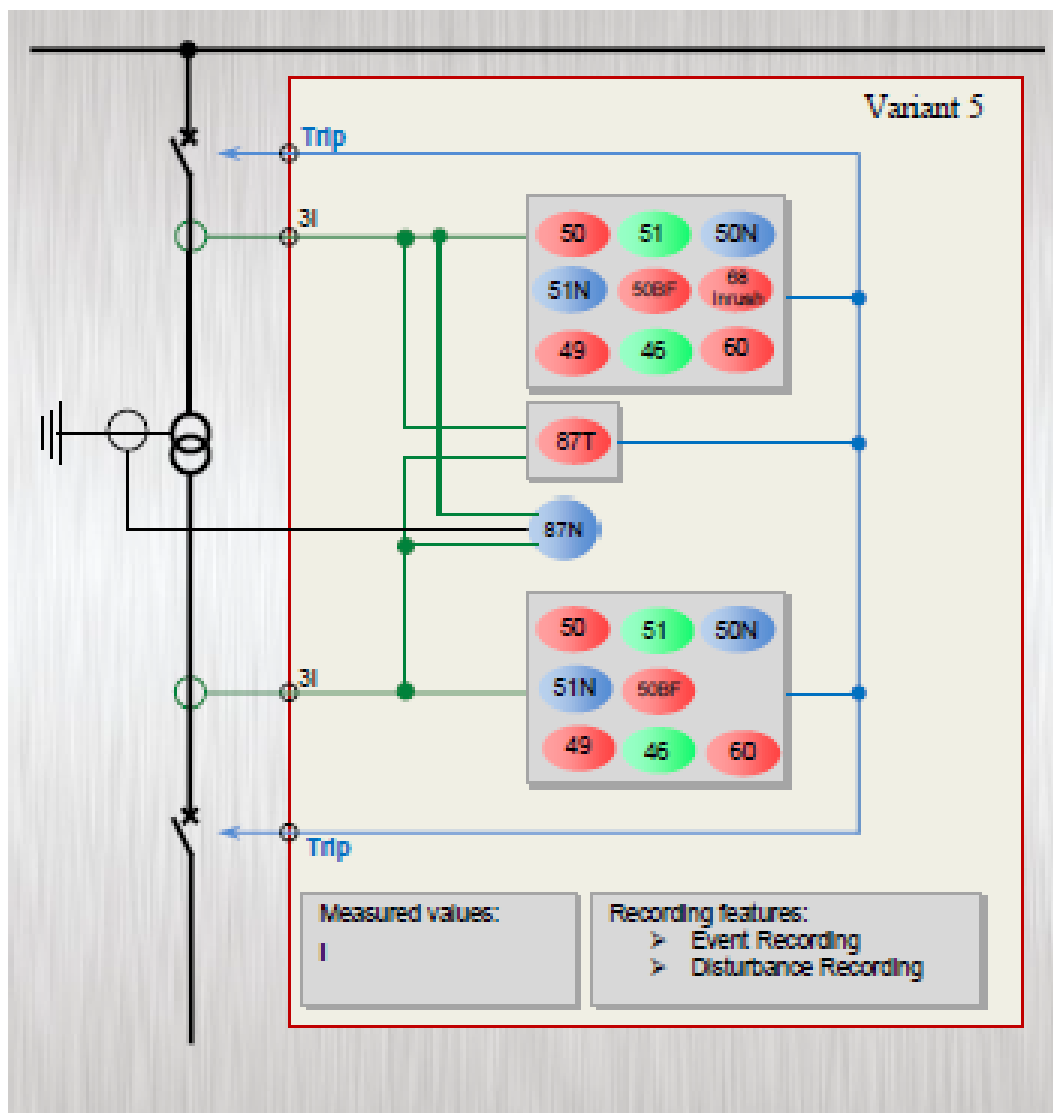

تماس با ما :

نشانی کارخانه : منطقه آزاد ارس ، جلفا ، شهرک صنعتی جلفا ، سایت ۴۰ هکتاری

تلفن و نمابر کارخانه : ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۵ - ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۴

نشانی شعبه تهران : خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، بن بست پارسا ، ساختمان سهیل ، پلاک ۳ ، طبقه پنجم ، واحد ۱۴

تلفن و نمابر تهران : ۲۲۵۵۹۵۷۱ - ۲۲۵۶۴۴۳۴

ایمیل : info@atrakenergy-aras.ir